

Modena - Palazzo Montecuccoli - Rua Muro 62 - Tel. 059 216235/ 059 237409
fax 059 219007

PROVINCIA DI BOLOGNA


COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
loc. Rivabella

**RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DEL CAMPO
DA CALCIO POSTO NEL CENTRO SPORTIVO
DI PONTERIVABELLA**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO


N°	TITOLO	SCALA	DATA
9.1	PARTICOLARI IMPIANTO ILLUMINAZIONE		AGG. 30/05/2016

ALIMENTAZIONE DAL QUADRO
 GENERALE CENTRO SPORTIVO





01

Sigla	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Denominazione	GENERALE QUADRO		PRESENZA TENSIONE		TORRE FARO 1		TORRE FARO 2		TORRE FARO 3		TORRE FARO 4							
Costruttore																		
Interruttore					MTD		MTD		MTD		MTD							
Articolo																		
Taratura	4x160				4P 40 - D		4P 40 - D		4P 40 - D		4P 40 - D							
Pot. di int. kA					15		15		15		15							
Differenziale																		
Articolo																		
Soglia mA					0.3 A [S]		0.3 A [S]		0.3 A [S]		0.3 A [S]							
Rele passo passo																		
Contattore																		
Strumenti																		
Trasformatore																		
Fusibile			3P 2A															
Linea m.					40		90		120		170							
Cavo					FG7R		FG7R		FG7R		FG7R							
Sezione mmq.					4(1X16)		4(1X16)		4(1X16)		4(1X16)							



QUADRO TIPO GEWISS (Art. GW46205)
CON SERRATURA A CHIAVE – GRADO DI PROTEZIONE IP55
96 MODULI

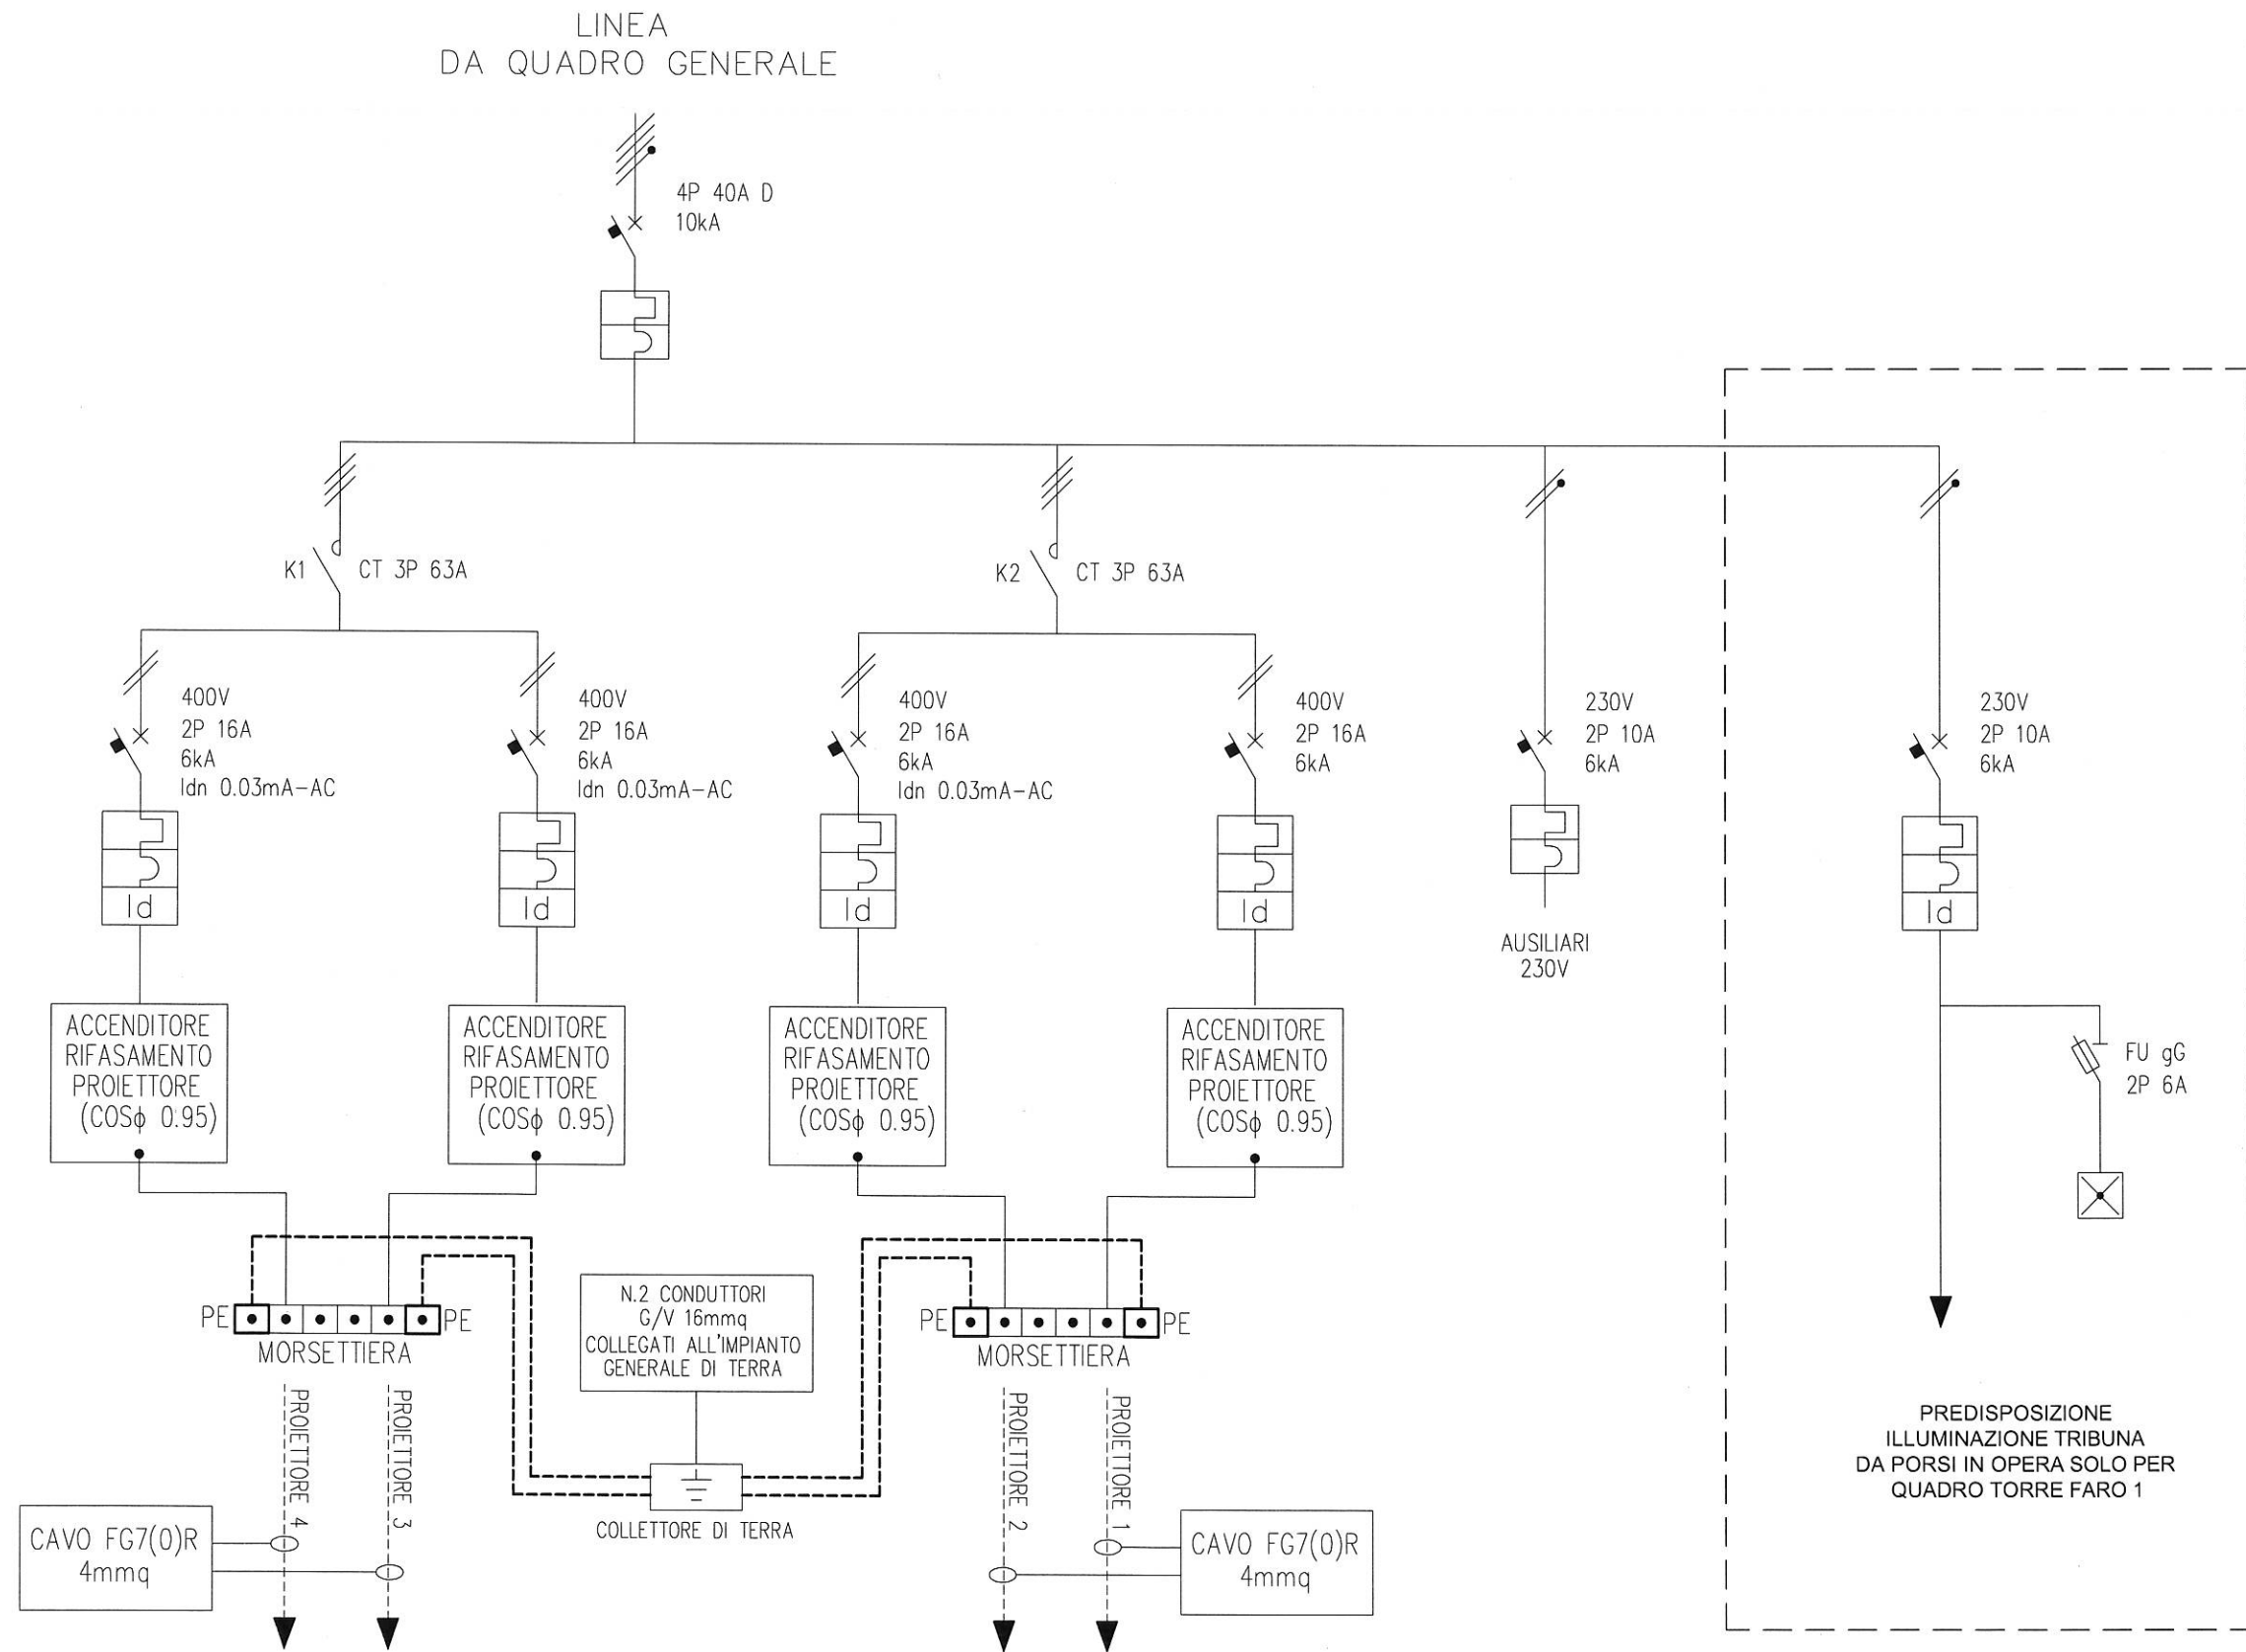

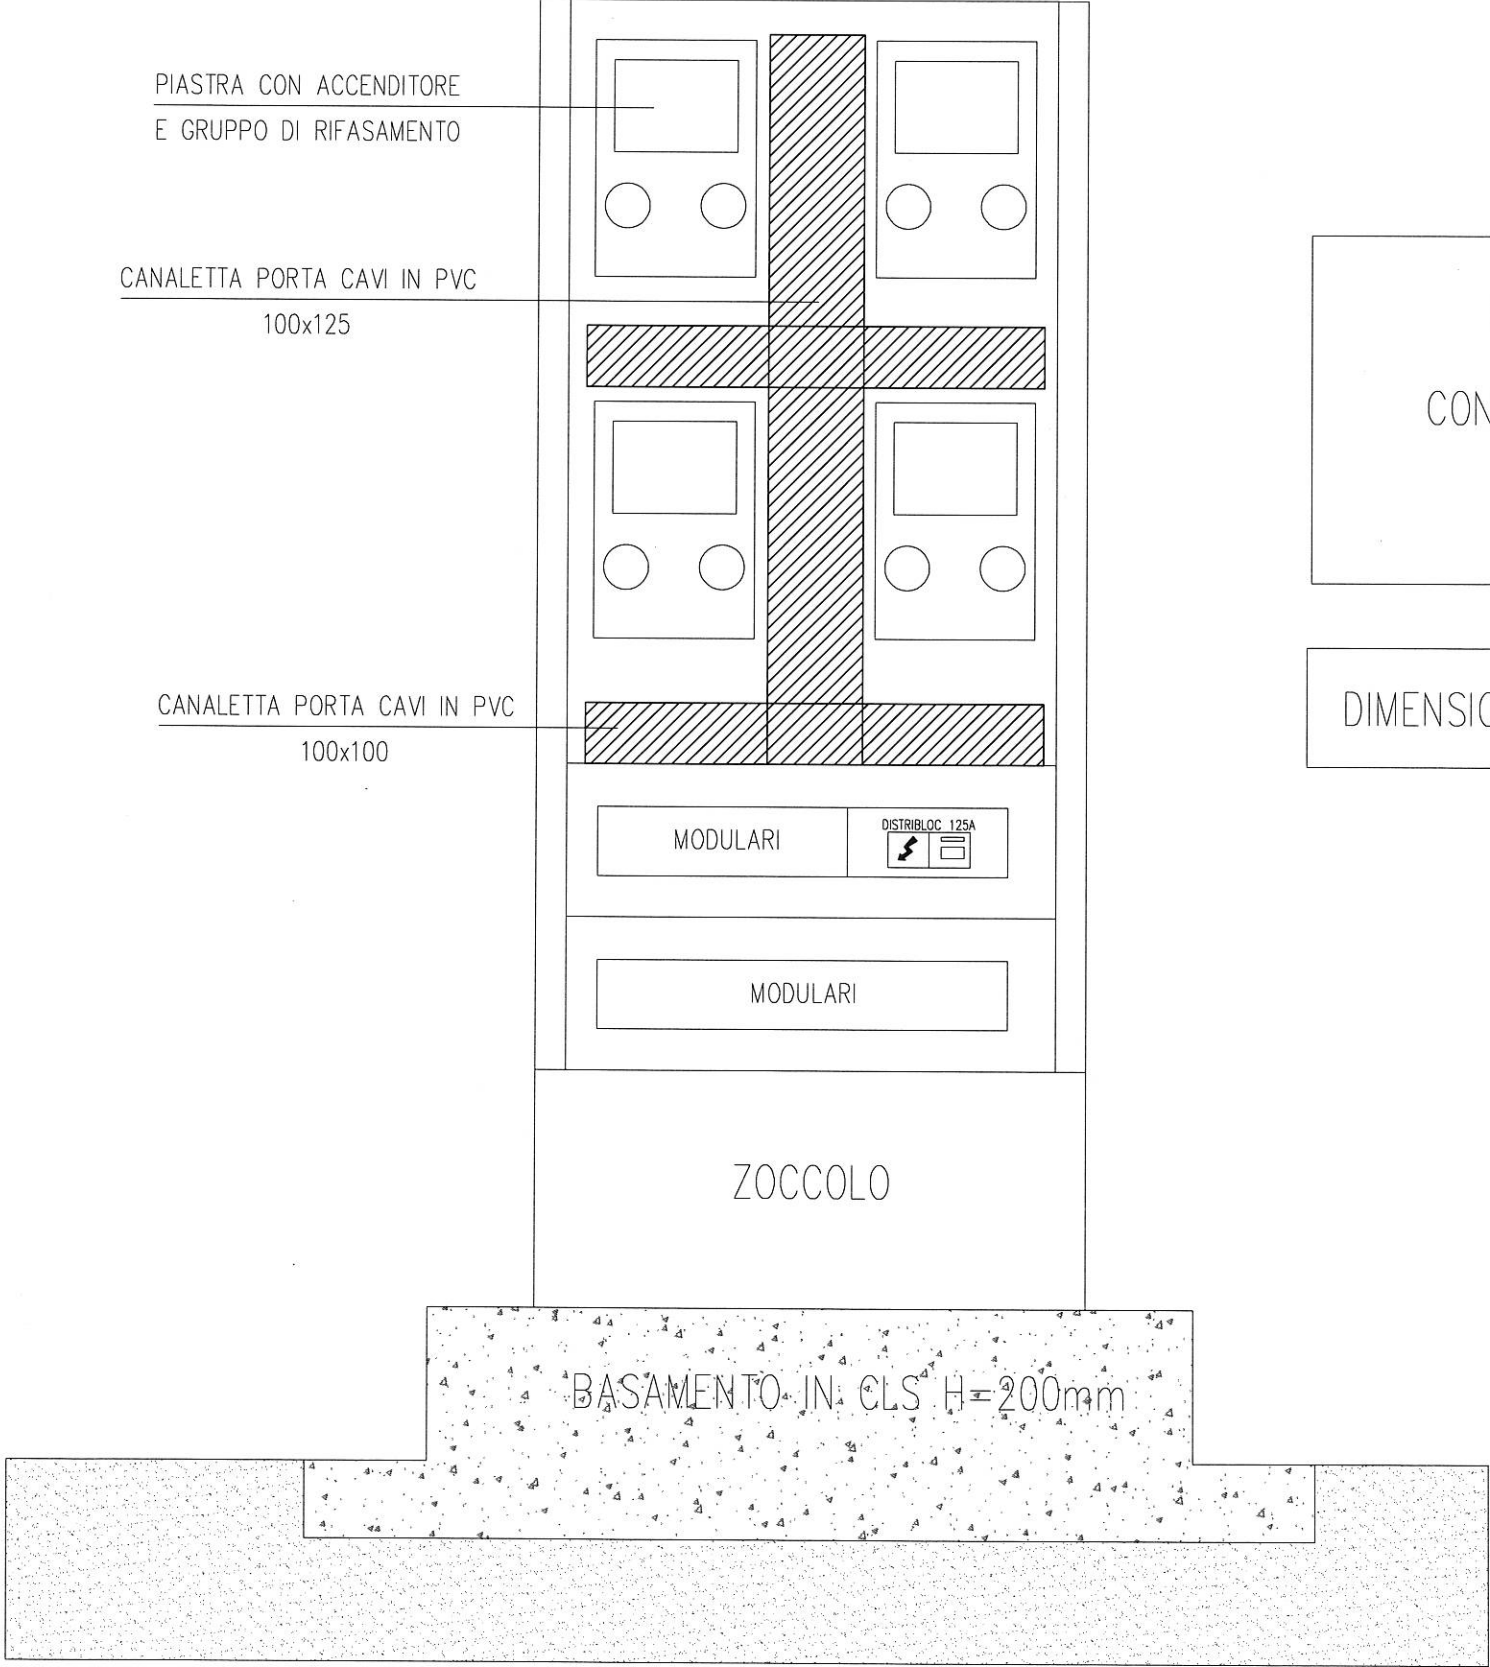

ARMADIO TIPO CONCHIGLIA (Sigla CVHP/T + ZVHP)
ARMADIO A 1 VANO CON ZOCCOLO (H=365mm)
CON SERRATURA A CHIAVE - GRADO DI PROTEZIONE IP44
PRESE D'ARIA INFERIORI E SOTTOTETTO PER
VENTILAZIONE NATURALE INTERNA

DIMENSIONI INGOMBRO (H X B X P) [mm] 1761 X 720 X 450

